PSOP unitair

constructeur

FABRIQUÉ EN FRANCE

PSOP

PLAFOND FILTRANT BASSE VITESSE

DESTINÉ AUX SALLES D'OPÉRATIONS ASEPTIQUES ET HYPER ASEPTIQUES.

ZONE À RISQUE 4 ISO 5 — ZONE À RISQUE 3 ISO 7 — NFS 90-351 AVRIL 2013

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE LA NORME NF S90-351

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

→ Le plafond filtrant basse vitesse est destiné aux salles d'opérations aseptiques et hyper aseptiques.
Sa structure équipée de filtres absolus H14 garantit un débit d'air uniforme au-dessus de la zone à risque.

DESCRIPTION

La structure comprend un plénum de soufflage équipé de **filtres absolus d'une efficacité H14 (taille standard).** Ce plénum forme un caisson sous pression en amont des filtres absolus terminaux. Il comprend une cornière périphérique pour la fixation et un passage central étanche pour le scialytique.

→ Hauteur de plénum possible 300 à 500 mm suivant demande.
→ Connections aérauliques : piquages circulaires à emboîtement ou rectangulaires avec cadres.
→ Grilles de protection des filtres perforées en tôle acier peinte ou en acier inoxydable.
→ Mode de livraison : Assemblé / En deux parties / À monter

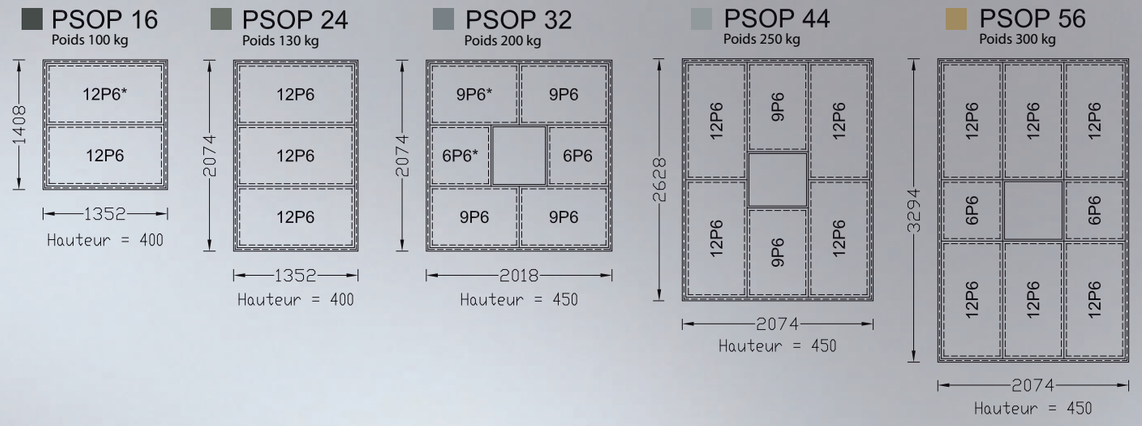

TAILLE \ VITESSE	DÉBITS DE SOUFFLAGE EN FONCTION DE LA VITESSE EN SORTIE DE FILTRES EN m³/h		
	0.25m/s	0.30m/s	0.35m/s
PSOP 16	1300 m³/h	1600 m³/h	1900 m³/h
PSOP 24	2000 m³/h	2400 m³/h	2800 m³/h
PSOP 32	2600 m³/h	3200 m³/h	3800 m³/h
PSOP 44	3600 m³/h	4400 m³/h	5200 m³/h
PSOP 56	4600 m³/h	5600 m³/h	6600 m³/h
PSOP 60	5000 m³/h	6000 m³/h	7000 m³/h
PSOP 76	6300 m³/h	7600 m³/h	8900 m³/h
PSOP 96	8000 m³/h	9600 m³/h	11200 m³/h

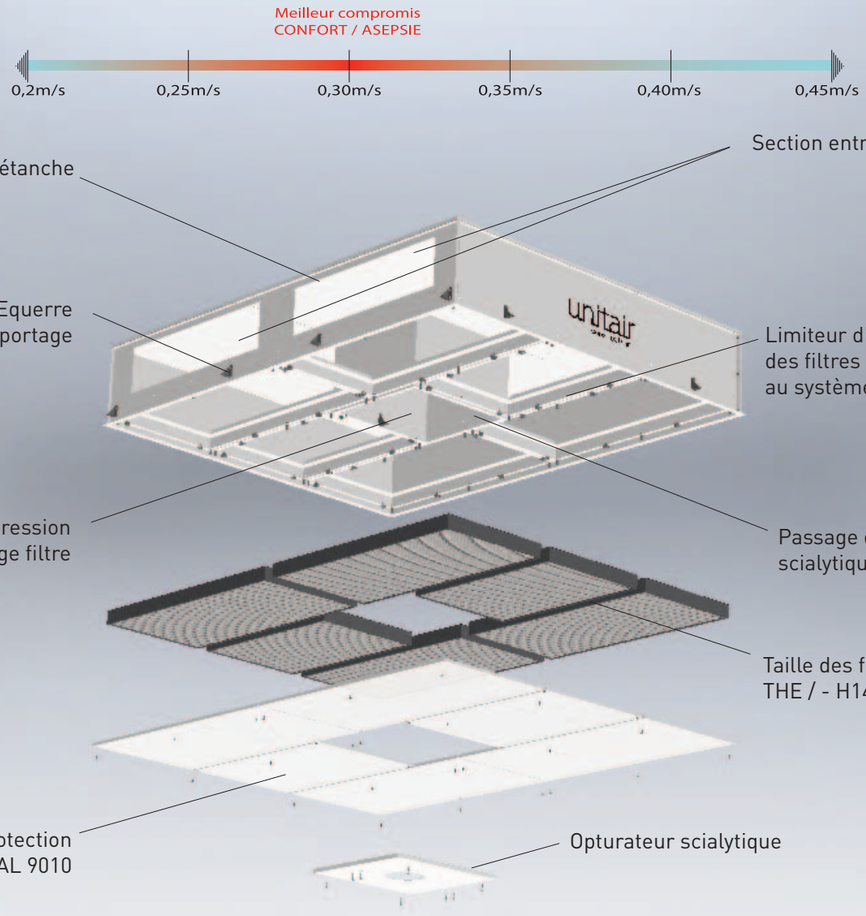

PSOP
unitair
constructeur

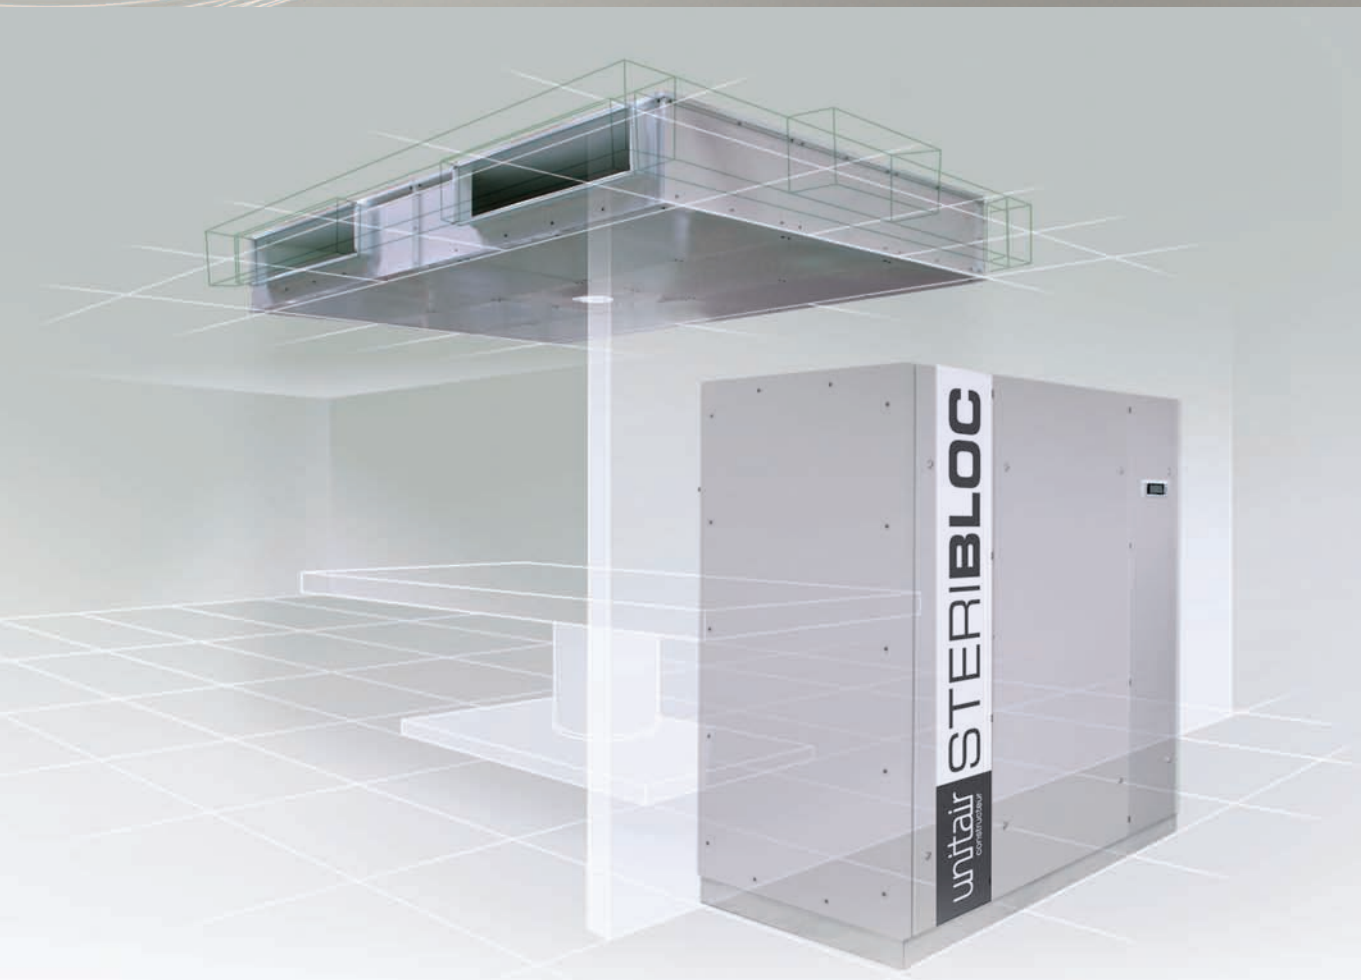

Création Atelier Fabien Seignobos 06 11 86 92 22 - Photos : Lionel Moulet

Traitement d'air salle d'opérations Stéribloc
avec PSOP H14 (Risque 4 - ISO 5)

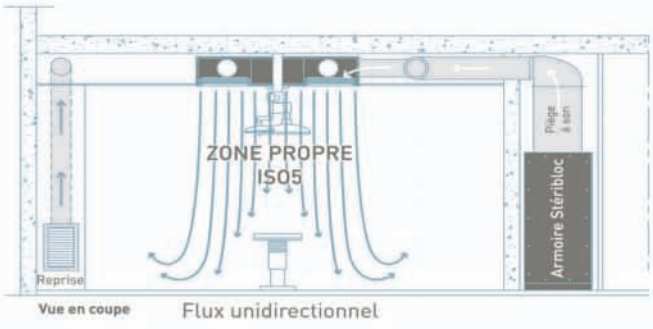

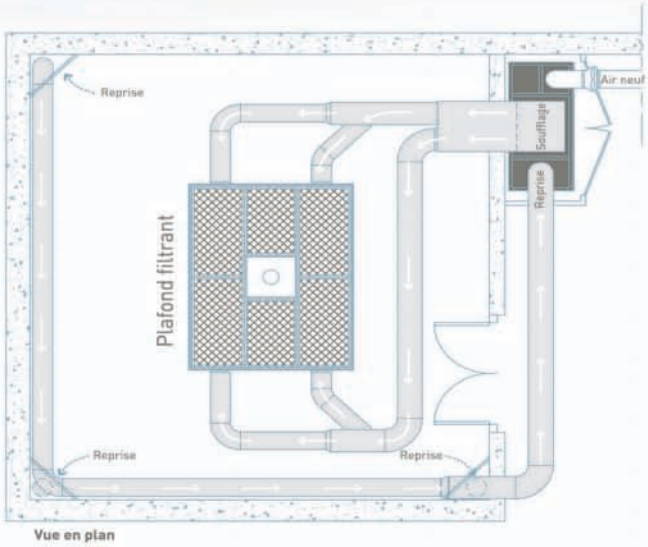

20, rue Jean-Charcot - ZI Sud - 13200 Arles - France
Tél. : +33 (0) 4 90 93 86 16 - Fax : +33 (0) 4 90 49 50 05 - Email : contact@unitair.fr

www.unitair.fr